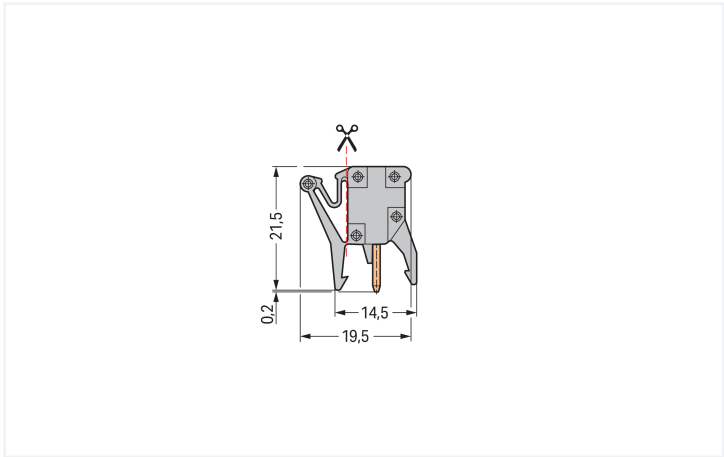


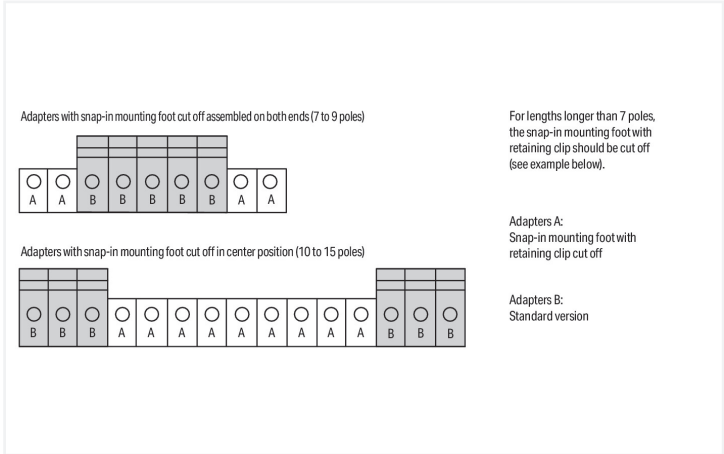
Adatlap | Cikkszám: 249-110
Vizsgálóadapter; megfelelő a 255, 256, 257-sorozat NyÁK-os sorkapcsaihoz; 1 pólusú;
Lábtávolság 5mm / 0,197in; szürke
<https://www.wago.com/249-110>



Szín: ■ szürke



Méretek mm-ben
Vágási jel a szorítókapocs és a bepattintható rögzítő láb elválasztásához



Elektromos adatok				
Értékelés a(z) szerint		IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II	
Pollution degree	3	2	2	
Névleges feszültség	-	320 V	-	
Névleges feszültségimpulzus	-	4 kV	-	
Névleges áram	-	6 A	-	

Csatlakozástechnikai adatok

Csatlakozás 1	
Pólusszám	1

Geometriai adatok

Lábtávolság	5 mm / 0.197 inch
Szélesség	5 mm / 0.197 inch
Magasság	21,5 mm / 0.846 inch
Mélység	19,5 mm / 0.768 inch

Mechanikai adatok

Alkalmas	NYÁK sorkapcsokhoz (255, 256, 257-es sorozat); 2 mm-es aljzattal és 2,3 mm Ø vizsgáló dugóval
----------	---

Anyag információk

Megjegyzés az anyag információkhoz	Information on material specifications can be found here
Szín	szürke
Anyagcsoport	I
Szigetelőanyag	Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály	V0
Tűz terhelés	0.022 MJ
Súly:	1.3 g

Környezeti feltételek

Határhőmérsékleti tartomány	-60 ... +105 °C
-----------------------------	-----------------

Kereskedelmi adatok

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
Nagy ECS (kis ECS)	100 (25) db
Csomagolás típusa	Doboz
Származási ország	CH
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)	4045454306816
Vámtarifaszám	85366990990

Product Classification

UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 9.0	EC002255
ETIM 10.0	EC002255
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Letöltések	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 249-110	↓


Documentation			
Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 2027.26 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 249-110	EPLAN Data Portal 249-110
↓	↓
	ZUKEN Portal 249-110
	↓


Szerelési útmutató
Szerelés



Többpólusú vizsgáló adapter összeszerelése.


Szerelés

Vizsgáló adapter behelyezése sorkapocs sávba.

Ellenőrzés



Huzalozott sorkapcsok ellenőrzése.

Alkalmazás



9 pólusú vizsgáló adapter – kívülről bepatintható rögzítő lábak, vágat a szorítókapcsoknak